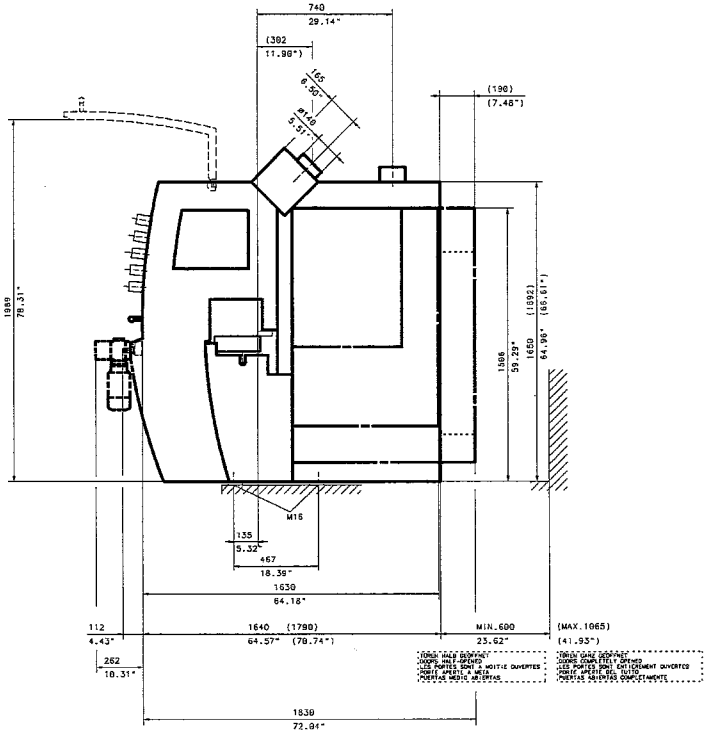

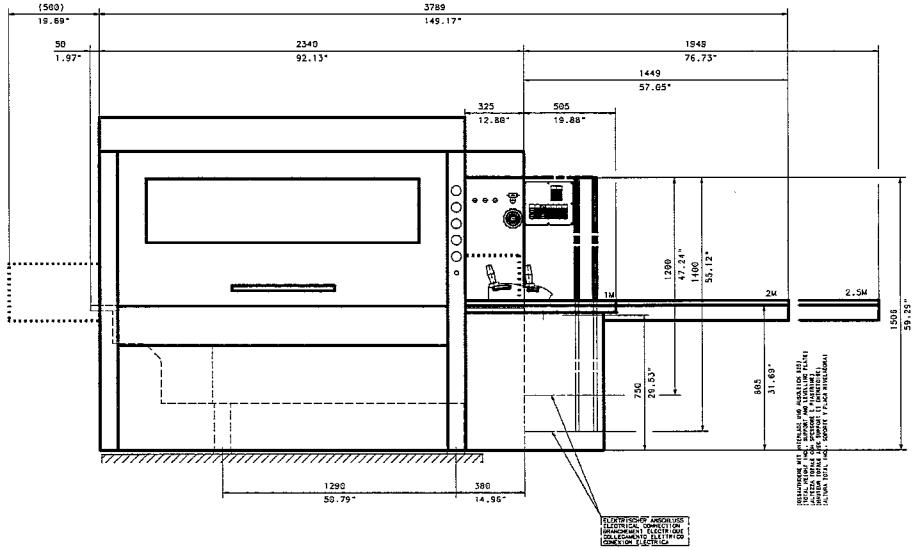

SPECIFICATIONS



TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DATI TECNICI
DATOS TECNICOS

GESAMTANSCHLUSSWERT MIN./MAX. ELECTRICAL CONNECTION ALIMENTATION ELECTRIQUE TOTAL CONNECTED LOAD MIN./MAX. REQUIRED POWER SET ORDER CONFIRMATION POTENCIA CONECTADA EN TOTAL MIN./MAX. POTENCIA NECESARIA DE ORDEN CONFIRMATION DE COMMANDE TENSIONE TOTALE DI COLLEGAMENTO MIN./MAX. POTENCIA CAPACITÀ NECESSARIA CONFIRMATION DE COMMANDE POTENCIA CONCTADA EN TOTAL MIN./MAX. POTENCIA REQUERIDA=VEASE CONFIRMACION DE PEDIDO	22 KW-51 KW
LUFTGESCHWINDIGKEIT AIR VELOCITY VITESSE DE L'AIR VELOCITÀ ARIA ASPIRATA VELOCIDAD DE AIRE	30- 34 M/S
LUFTBEDARF PRO SPINDEL AIR VOLUME REQUIREMENT PER SPINDLE ARIA NECESSARIA VOLUME D'AIR NÉCESSAIRE DOIT ALIMENTER VOLUMEN DE AIRE NECESITADO POR HUSILLO	28- 32 M³/MIN
GESAMTLUFTBEDARF TOTAL AIR VOLUME TOTAL AIR VOLUME D'AIR TOTALE VOLUMEN DE AIRE TOTAL	9240-10560 M³/H
PRÄMISTIONSEINRICHTUNG (NUR BEI ANSCHLUSS ÜBER ZENTRALEN DRUCKLUFT) NENNDRUCK NOMINAL PRESSURE PRESSION NOMINALE PRESIÓN NOMINAL	8 BAR
BETRIEBSDRUCK SERVICE PRESSURE PRESSURE DE SERVICE PRESSIONE DI SERVIZIO PRESIÓN DE SERVICIO	6 BAR
ANSCHLUSSDURCHMESSER CONNECTION DIAMETER DIAMETRE DE CONNECTION DIAMETRO DI COLLEGAMENTO DIAMETRO DE CONEXION	DN 8
GEWICHT DER MASCHINE WEIGHT OF MACHINE POIDS DE LA MACHINE PESO DE LA MACHINE PESO DE LA MAQUINA	CA. APPROX.2400 KG CAV.
STATISCHE BELASTUNG (BEI INTERSCHPLATTEN AB X100 MM) STATIC STRAIN (BASE PLATES SO X100 MM) CHARGE STATIQUE (PLAQUES DE BASE SO X100 MM) CARICO STATICO (PIASTRE DI BASE SO X100 MM) CARGA ESTATICA (PLACA DE BASE SO X100 MM)	MAX.120 N/DM ●

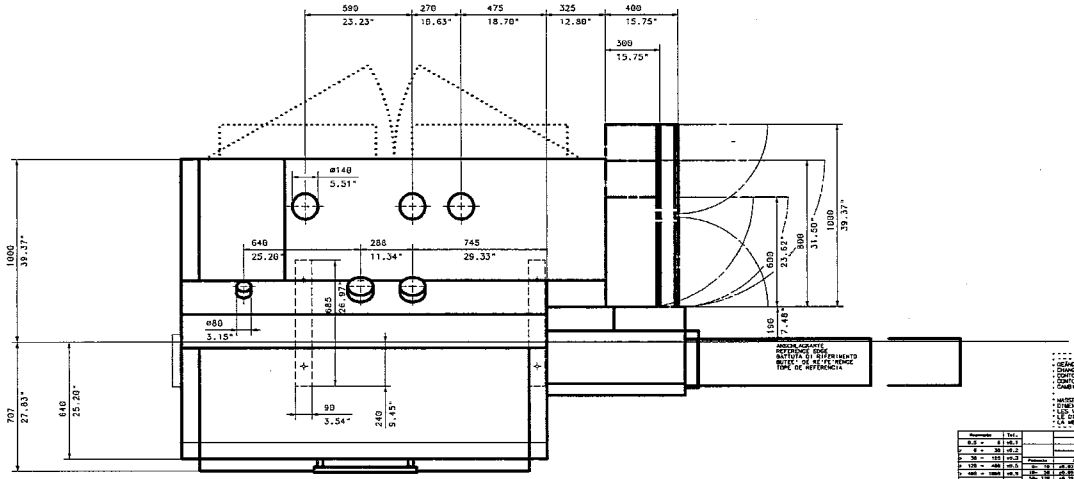

TRANSPORT



(GEÄNDERTE KONTUR BEI VERSTÄRKTEN SCHALLSCHUTZ
(CHANGED CONTOUR AT REINFORCED SOUND ENCLOSURE
(CONTOUR CHANGE SUR LA VERSION RENFORCÉE DE L'INSONORISATION
(CONTORNO CAMBIA CON INSONORIZACIONE RINFORZATA
(CAMBIA PERFIL CON INSONORIZACIÓN REFORZADA

(MASSE IN KLAMMERN GELTEN FÜR VERSTÄRKTEN SCHALLSCHUTZ
(LES VALEURS ENTRE PARENTHÈSES SONT VALABLES POUR L'INSONORISATION RENFORCÉE
(LE DIMENSIONI TRA PARENTESI SONO PER L'INSONORIZZAZIONE RINFORZATA
(LA MEDIDAS ENTRE PARÉNTESIS SON VÁLIDAS PARA INSONORIZACIÓN REFORZADA

| | | |